

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Устройства перекрытия вентиляционных каналов УПВК

Модель: УСТРОЙСТВА

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы


Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ОВиК

ВЕЗА

УПВК

Устройства перекрытия
вентиляционных каналов

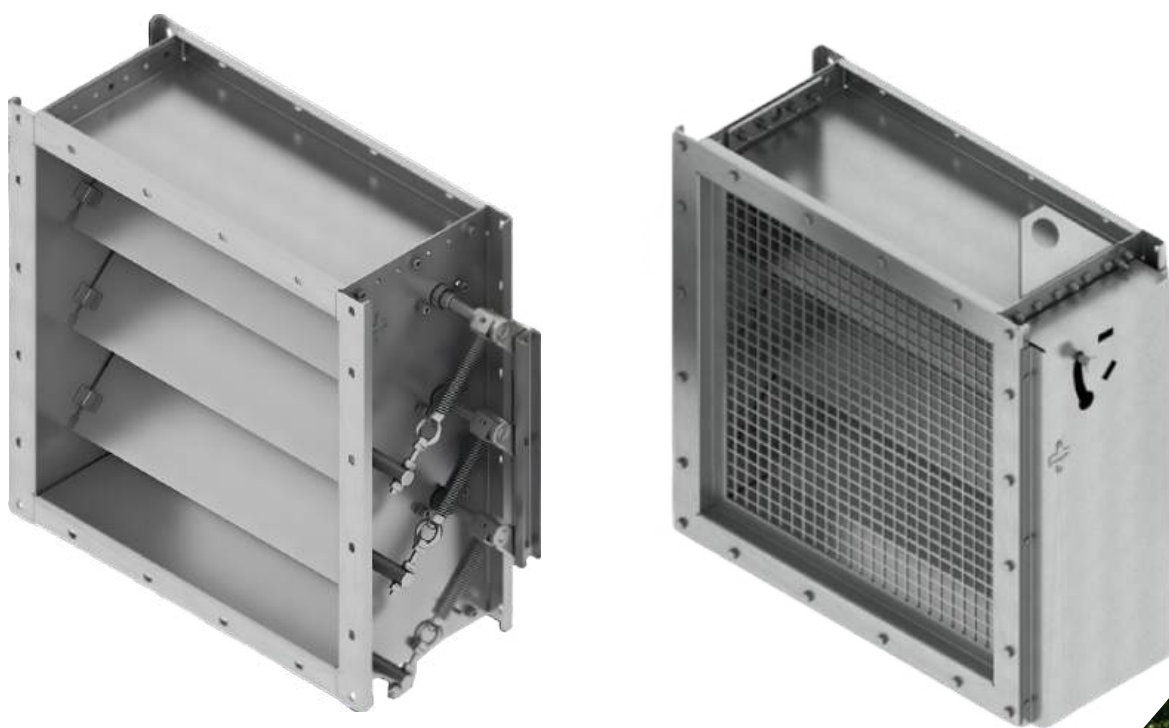

УПКВ
Устройства перекрытия вентиляционных каналов

Назначение

УПКВ – это устройства, предназначенные для предотвращения воздействия воздушной ударной волны (ВУВ), с целью отсечения зданий от наружной среды при воздействии ВУВ, и устанавливаются в местах забора наружного воздуха и удаления вытяжного воздуха. УПКВ обеспечивают безопасность, сохраняют механическую прочность и работоспособность при воздействии ВУВ.
Устройства УПКВ по ориентации потока и воздействию взрывной волны изготавливают в трех основных исполнениях:
■ 1 – движение ВУВ и рабочей среды сонаправленное;
■ 2 – движение ВУВ и рабочей среды противонаправленное;
■ 3 – двустороннего действия;

Исполнение

- Общепромышленное (Н);
- Взрывозащищенное (В);
- Коррозионностойкое взрывозащищенное (К).

Конструкция

УПКВ состоят из сварного четырехстенного коробчатого корпуса и лопаток поворотного типа, вращающихся в подшипниковых узлах. Изготавливаются в канальном исполнении и имеют два присоединительных фланца. Возврат лопаток в рабочее положение производится вручную, при помощи монтажного ключа. Защитная сетка предотвращает попадание посторонних предметов в УПКВ, которые могут заблокировать срабатывание лопаток во время ВУВ.
УПКВ могут изготавливаться из нержавеющей стали и низколегированной стали с последующим окрашиванием. В нормальном (охранном) положении лопатки УПКВ всегда открыты за счет действия пружины. При воздействии ВУВ давлением свыше 6000 Па лопатки закрываются, преодолевая действие пружины и тем самым блокируют вентиляционный канал (помещение) от разрушающего воздействия ударной волны, после спада давления лопатки снова открываются.



Таблица 1. Техническая характеристика (для исполнений 1-3 по ориентации потока)

Назначение	взрывозащищенный
Тип клапана	канальный
Рабочее сечение	прямоугольное
Порог срабатывания лопаток	6000 Па
Давление ВУВ	до 30000 Па
Скорость рабочей среды	до 15 м/с
Пространственная ориентация	вертикальная и горизонтальная
Температура перемещаемого воздуха	от минус 60 °С до плюс 80 °С (плюс 45 °С для исполнения В)
е исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1, УХЛ2, ТВ1, ТВ2, ТМ1, ТМ2

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.